



AKTIV
ATTRAKTIV

NYE HOVEDLEDNINGER FOR VANN OG AVLØP, EGGKLEIVA-BØRSA

Informasjonsmøte 30. januar 2023

EGGKLEIVA RENSEANLEGG

Eggkleiva avløpsrenseanlegg tar i dag imot avløpsvann (kloakkvann) fra Venn og Eggkleiva.

Renseanlegget er gammelt og nedslitt.

Det har fortsatt brukbar renseeffekt, men ved uhell eller sammenbrudd vil det være stor risiko for utslipp av urensset kloakk øverst i Børselva, noe som vil kunne forurense hele vassdraget.

Det vil ikke være regningssvarende å oppgradere renseanlegget til dagens standard.

Alternativene er derfor å bygge et nytt renseanlegg i Eggkleiva, eller å overføre avløpsvannet til et annet renseanlegg.

OVERFØRINGSLEDNING FOR DRIKKEVANN

Dersom Børsa, Buvika og Viggja fortsetter å vokse, vil vannforsyningskapasiteten i perioder med høyt forbruk, bli for liten.

Alle de større tettstedene i kommunen, Venn, Eggkleiva, Børsa, Buvika og Viggja, har vannforsyning fra kun en vannledning.

Hvis det legges en ny hovedvannledning mellom Malmsjøen/Solstadåsen høydebasseng og Børsa, i tillegg til dagens ledning, vil dette medføre både mye større drikkevannskapasitet og betydelig bedre leveringssikkerhet på drikkevann og brannslukkevann.

Ettersom det skal legges ny avløpsledning fra Eggkleiva til Einan (Børsa) innebærer det en betydelig økonomisk besparelse å legge med en ny vannledning i samme grøft på denne strekningen.

BØRSA RENSEANLEGG

- Børsla avløpsrenseanlegg er ganske nytt (byggeår 2010)
- Det har god rensesjffekt
- Det har ledig kapasitet og kan enkelt ombygges til enda større kapasitet
- Det har dyputslipp rett til fjorden «Gaulosen»

Ved driftsforstyrrelser vil altså eventuell urensset kloakk gå ut i fjorden på dypt vann.

Gaulosen er en mye mer robust resipient (mottaker av avløpet) enn Børselva, og et kloakkutslipp på dypt vann til fjorden vil ha mye mindre miljømessig konsekvens enn et utslipp til Børselva.

Både ut fra en økonomisk vurdering og en miljømessig vurdering er det konkludert med at Skaun kommune er best tjent med å bygge en overføringsledning for avløp fra Eggkleiva til Børsla, framfor å rehabiliterer eller bygge et nytt rensesjfflegg i Eggkleiva.

OVERFØRINGSLEDNING FOR AVLØP

Eggkleiva renseanlegg vil bli erstattet av en mindre pumpestasjon, som skal pumpe avløpsvannet nordover mot Børsa.

Ny overføringsledning for avløp skal i stor grad følge fylkesveg 6630, Gammelvegen (tidligere fv757), fra Eggkleiva til Einan, hvor den kan kobles til det eksisterende avløpsnettet i Børsa.

På første del, rett nord for Eggkleiva, skal ledningen ligge i fylkesvegen, men videre nordover er det mest hensiktsmessig at den ligger ved siden av vegen, og på enkelte strekninger et stykke fra vegen.

Første del av ledningen vil være pumpeledning, men vil etter hvert gå over til selvfallsledning hvor avløpsvannet kan renne av seg selv mot Børsa.

Det legges til rette for at eiendommene som ligger langs avløpsledningstraseen skal kunne koble seg til kommunalt avløp.


FORDELINGSSTASJON OG SIDESTREKK

For å få best mulig, og tidligst mulig, utnyttelse av den nye hovedvannledningen mellom Eggkleiva og Børsea er det planlagt en fordelingsstasjon ved vegkrysset Gammelvegen/Meistadvegen.

Denne skal sørge for at vannforsyningen mot Børsea, Buvika og Viggja kan besørges både av eksisterende hovedvannledning og av den nye hovedvannledningen.

I tillegg er det planlagt to nye sidestrek ut fra denne fordelingsstasjonen:

- **Forsyningsledning til Vassåsen høydebasseng** (forsyner Børsea-vest og Viggja)
- **Forsyningsledning langs Meistadvegen mot Buvika** (forsyner Buvika)

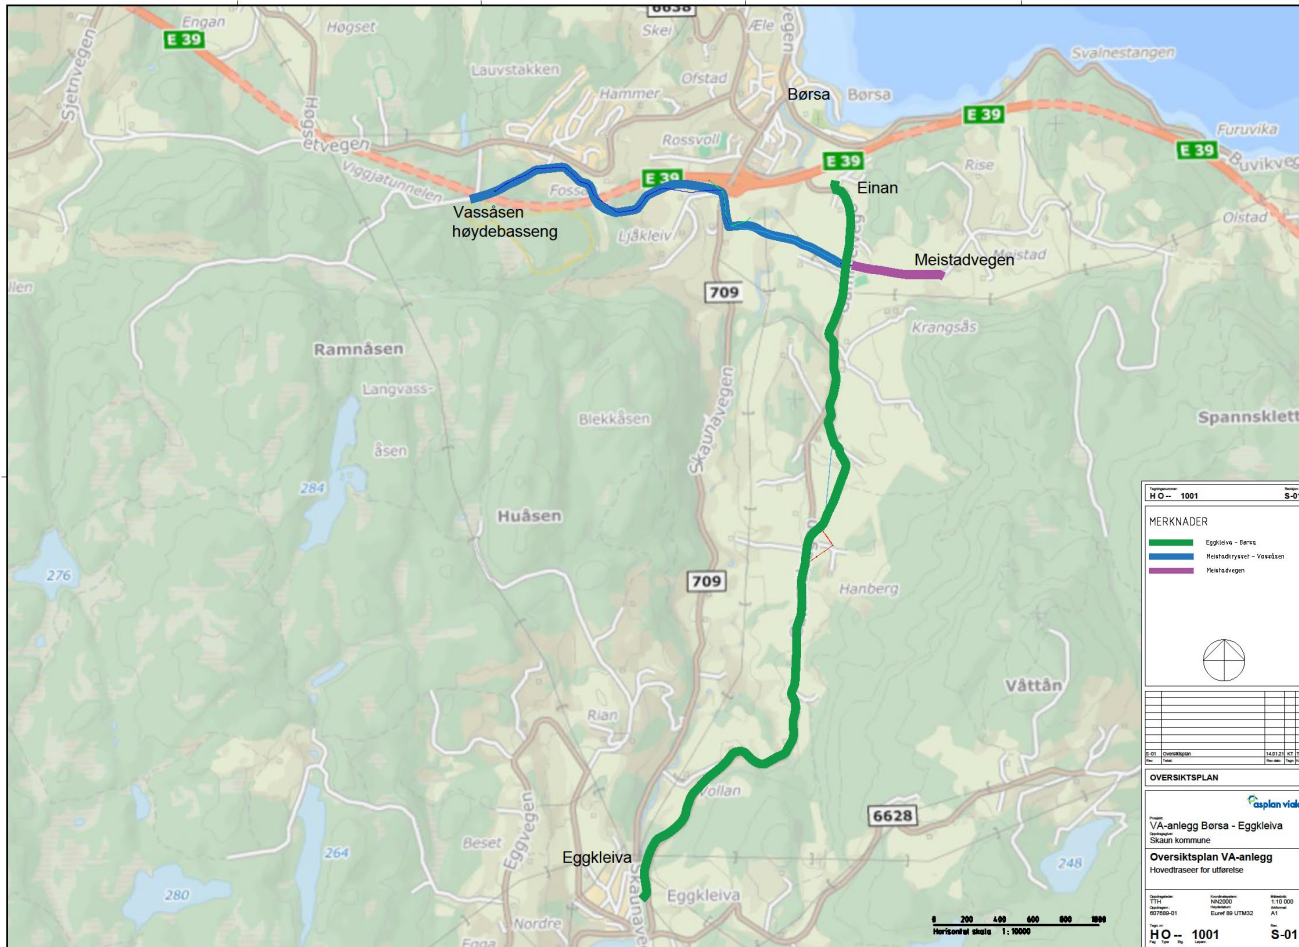

FRAMDRIFT

- Hovedledninger VA Børse Eggkleiva, ferdig høst 2024
- 30. januar 2023 – 2 mnd
Gammelvegen stenges mellom Vollan og Hummellia
Omkjøring er varslet, skoleskyss går som normalt
- Sporadiske stenginger mellom Eggkleiva og Vollan etter dette
Varsles og skiltes
- Hømmellia-Børse
Tidvis mye anleggstrafikk, vegen vil være åpen
- Utvidet skoleskyss på strekninger med mye massetransport eller anleggsvirksomhet

KRAV OM TILKOBLING

Kommunen vil ta kontakt når det er klart for tilkobling. Dette kan ikke skje før det er sammenhengende ledning med nettet til Børsa renseanlegg.

- Hvem får krav om tilkobling
- Tilkoblingspunkt
- Hvordan koble til, VA-norm
- Ansvar for stikkledninger, kostnader, gjennomføring
- Gebyrer
 - Tilkoblingsavgift
 - Årlige gebyrer

PRIVATE STIKKLEDNINGER OG BREDBÅND

- Det legges fiber langs strekningen i regi av NTEBB
- NTEBB tar kontakt om tilkobling av husstander til dette
- Viktig å se privat avløpsledning og fiber i sammenheng

FRITAK FRA KRAV OM TILKOBLING

- Det kan søkes fritak hvis kostnader med privat tilkobling overstiger 1,5G, per 1. mai 2022 er dette 167 200 kroner
- Søknader behandles individuelt
- Søker må dokumentere kostnader
- Gebyrer
 - Tilkoblingsavgift
 - Årlige gebyrer

VED FRITAK FRA KRAV OM TILKOBLING

- Du er selv ansvarlig for privat avløp hvis du ikke er påkoblet offentlig anlegg.
- Det kan være at ditt avløpsanlegg fortsatt klarer renskravene, noe som vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.
- Du kan pålegges å oppgradere det private avløpsanlegget

SPØRSMÅL

